


Kクリーン 洗剤 (N200、N400、P200) 金属腐食試験

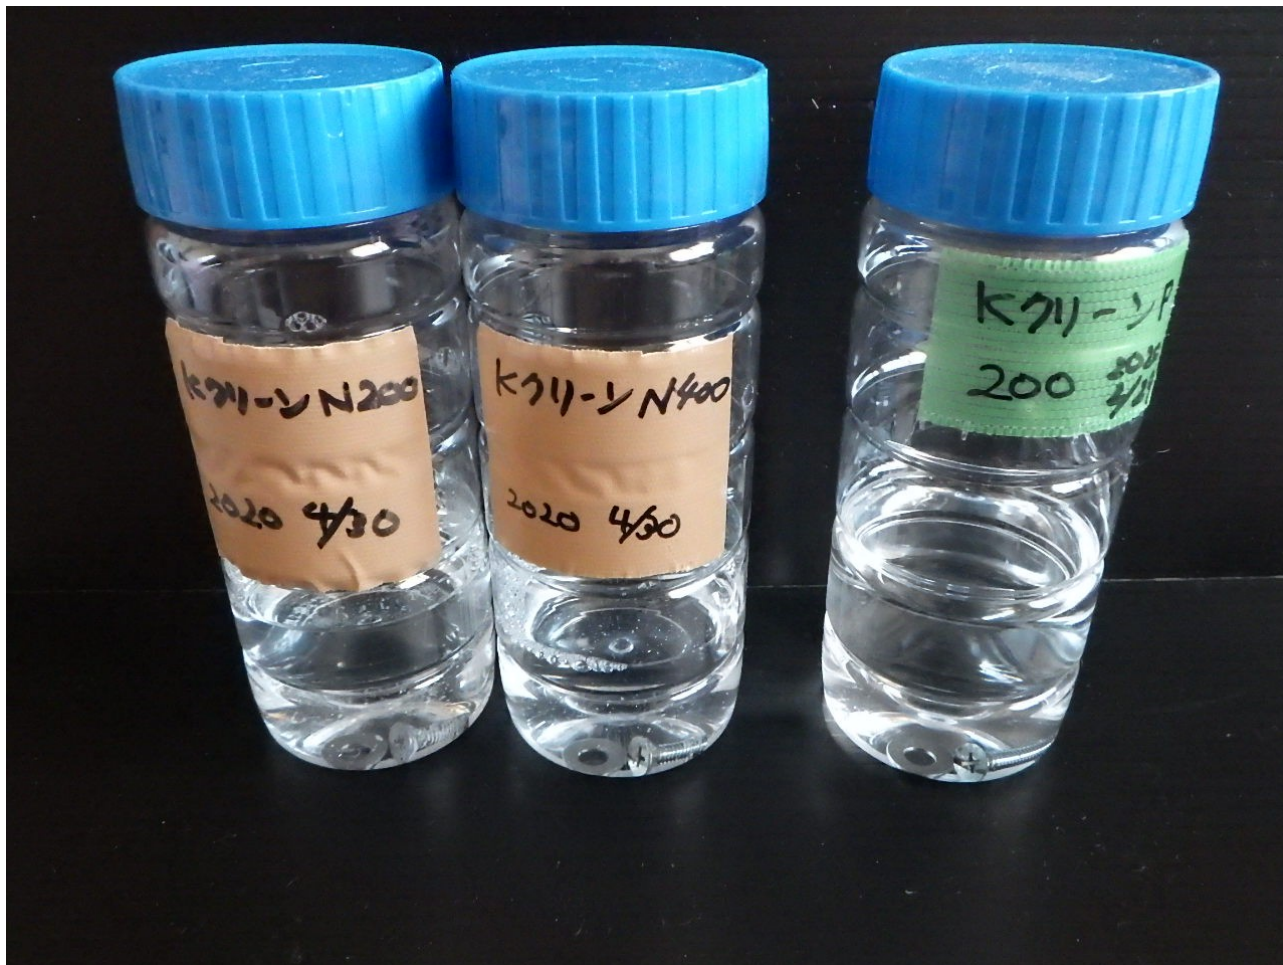

ボトルの底にボルトとリングワッシャーが入っています。サビの発生は認められません。
ボトル右のテスト開始日は2020年2月29日です。この写真の撮影日は2020年8月23日です。

いずれも弊社工場での生産品です。

アルカリ性洗剤 Kクリーン

成分：有機キレート剤、過炭酸塩、炭酸塩、非イオン系界面活性剤

※ 非売品。弊社の防疫業務において使用する薬剤のひとつです。

安全に確実に消毒剤の効果を高めるための洗浄作業に使用致します。